



III Piętro

KL I

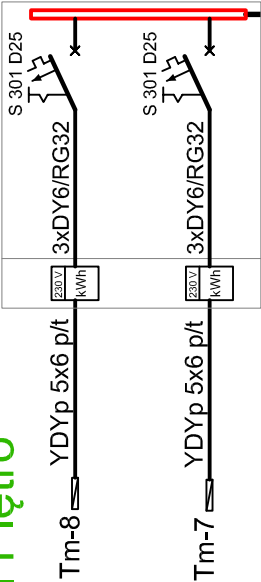


II Piętro


KL II

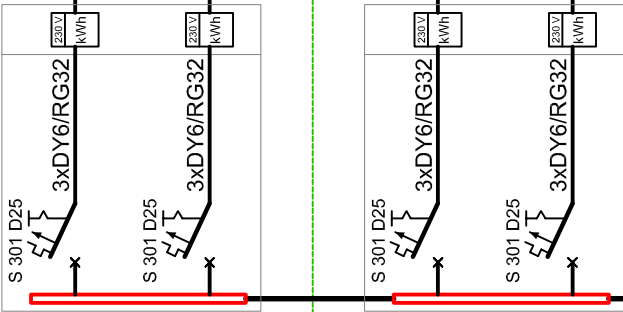


I Piętro

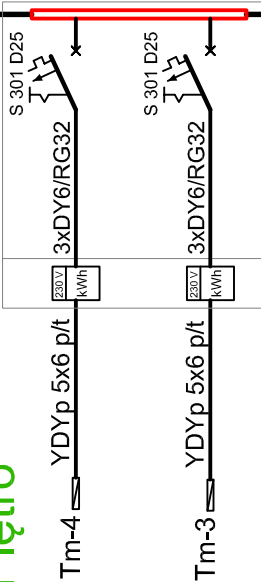


Parter

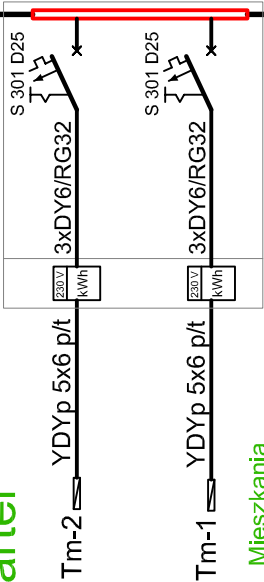

KL III

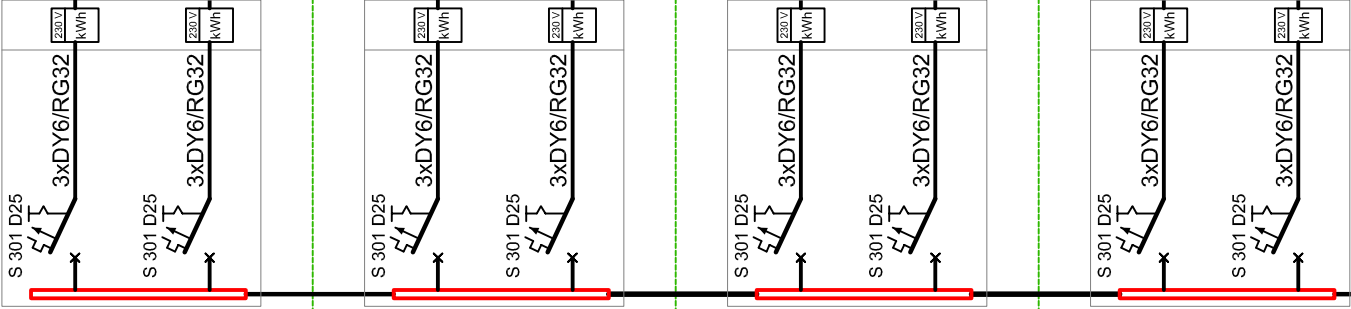

KL IV

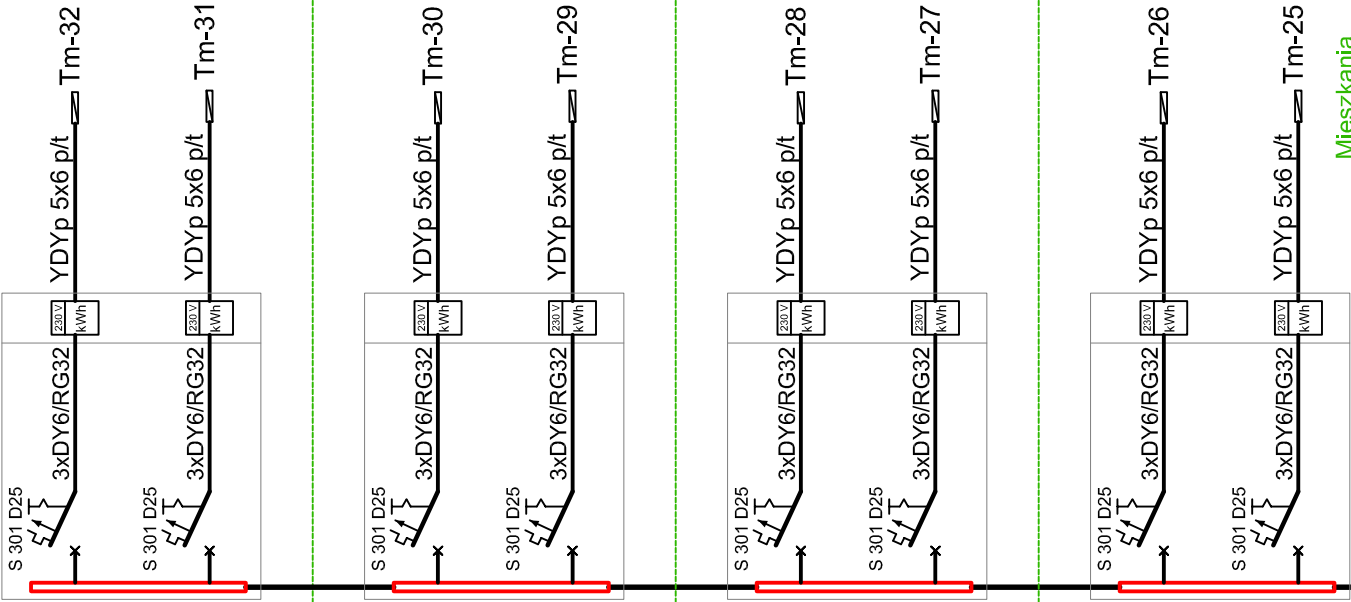

Mieszkania

Kl. schodowa I

Kl. schodowa II

Mieszkania

Kl. schodowa III

Mieszkania


Kl. schodowa IV

Mieszkania

Od TL do TM ułożyć przewody YDYp 5x6 p/t,
dwie wolne żyły zaizolować i schować
pod pokrywą liczników



Moc umowna istniejących mieszkań 1-f: Pp = 5 kW

*) zabezpieczenia dla administracji:
3x35 A przy mocy umownej P = 12.5 kW - ze względu na prąd rozruchowy

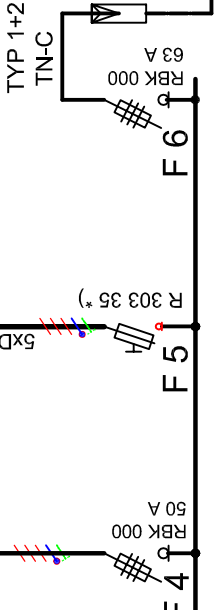

P_B = 58 kW
I_B = 90 A

Z - 21

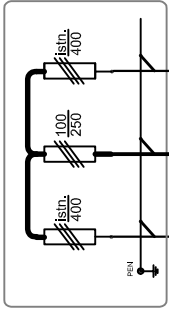

YKY 4x70 /A 75 FP

L= 14m; Δu% (3+14) m = 0,22%

L=3 m;

I_n = 96 A

TG - kl. II

INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA		Projektował: mgr inż. Mateusz Madej MAZ/0684/PWBE/16	
PROJEKTANT: ADNES S.C. ul. Filmowa 40 04-935 Warszawa		Data: 07.2017 Nr op. 1	
BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY ul. DEMBEGO 22 02-796 WARSZAWA		SCHEMAT ZASILANIA KL. I-IV	
NAZWA RYSUNKU		mgr inż. Zbigniew Madej UAN- 8386/39/87	