

# I-V PIĘTRO


- TGA/14; YDYp 3x2.5 gn. wtyczkowe w ZELP-ach lewa strona
- TGA/12-cr; YDYp 3x1.5 oświetlenie klatki schodowej
- TGA/11-\*; YDYp 3x1.5 oświetlenie awaryjne klatki schodowej
- TGA/9-\*; YDYp 3x1.5 oświetlenie awaryjne korytarzy (lewa str.)
- TGA/5-cr; YDYp 3x1.5 ośw. kor. przy mieszkaniach (lewa str. Vlp+Xp)
- TGA/4-cr; YDYp 3x1.5 ośw. kor. przy mieszkaniach (lewa str. lp+Vp)
- TGA/3-zm+cr; YDYp 3x1.5 oświetlenie przy windzie nr 1
- TGA/2-zm; YDYp 3x1.5 oświetlenie nocne przy windzie nr 2
- TGA/1-zm; YDYp 3x1.5 oświetlenie nocne korytarzy przy kl. schodowej
- TG/F2; 5xLgY35/RB50 do ZELP Vlp. + Xp. strona lewa
- TG/F1; 5xLgY50/RB63 do ZELP lp + Vp. strona lewa

## Legenda:

ZELP	ZESTAW TABLIC LICZNIKOWYCH TP+TT+TL+TA
TM	Tablica mieszkaniowa RN 1x8
dz	Przydzik dzwony p/t
	Oprawa LARISSA LED COB4 17W barwa światła 2700 + 3200° K
	Oprawa LARISSA LED COB4 17W MCR barwa światła 2700 + 3200° K
	czujnik ruchu, natynkowy 360° promień zasięgu = 6m
	Wyłącznik 1-bieg IP44 podświetlany
	Oprawa LOTOS OVAL WHITE LED 12W IP54 montować na ścianie-pom. po zsyple
	przydzik oddymiania RT 45; montować na parterze, piętrach III, VI, VIII, X i na poddaszu
	czujka optyczna dymu

	Oprawy awaryjne TM Technologie
AW1	iTECH M2
AW2	iTECH C1
EW1	ONTEC S M1

Przejęcia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego należy uszczelniać masą ogniochronną o wymaganej klasie odporności ogniowej np. Hilti, PROMASTOP

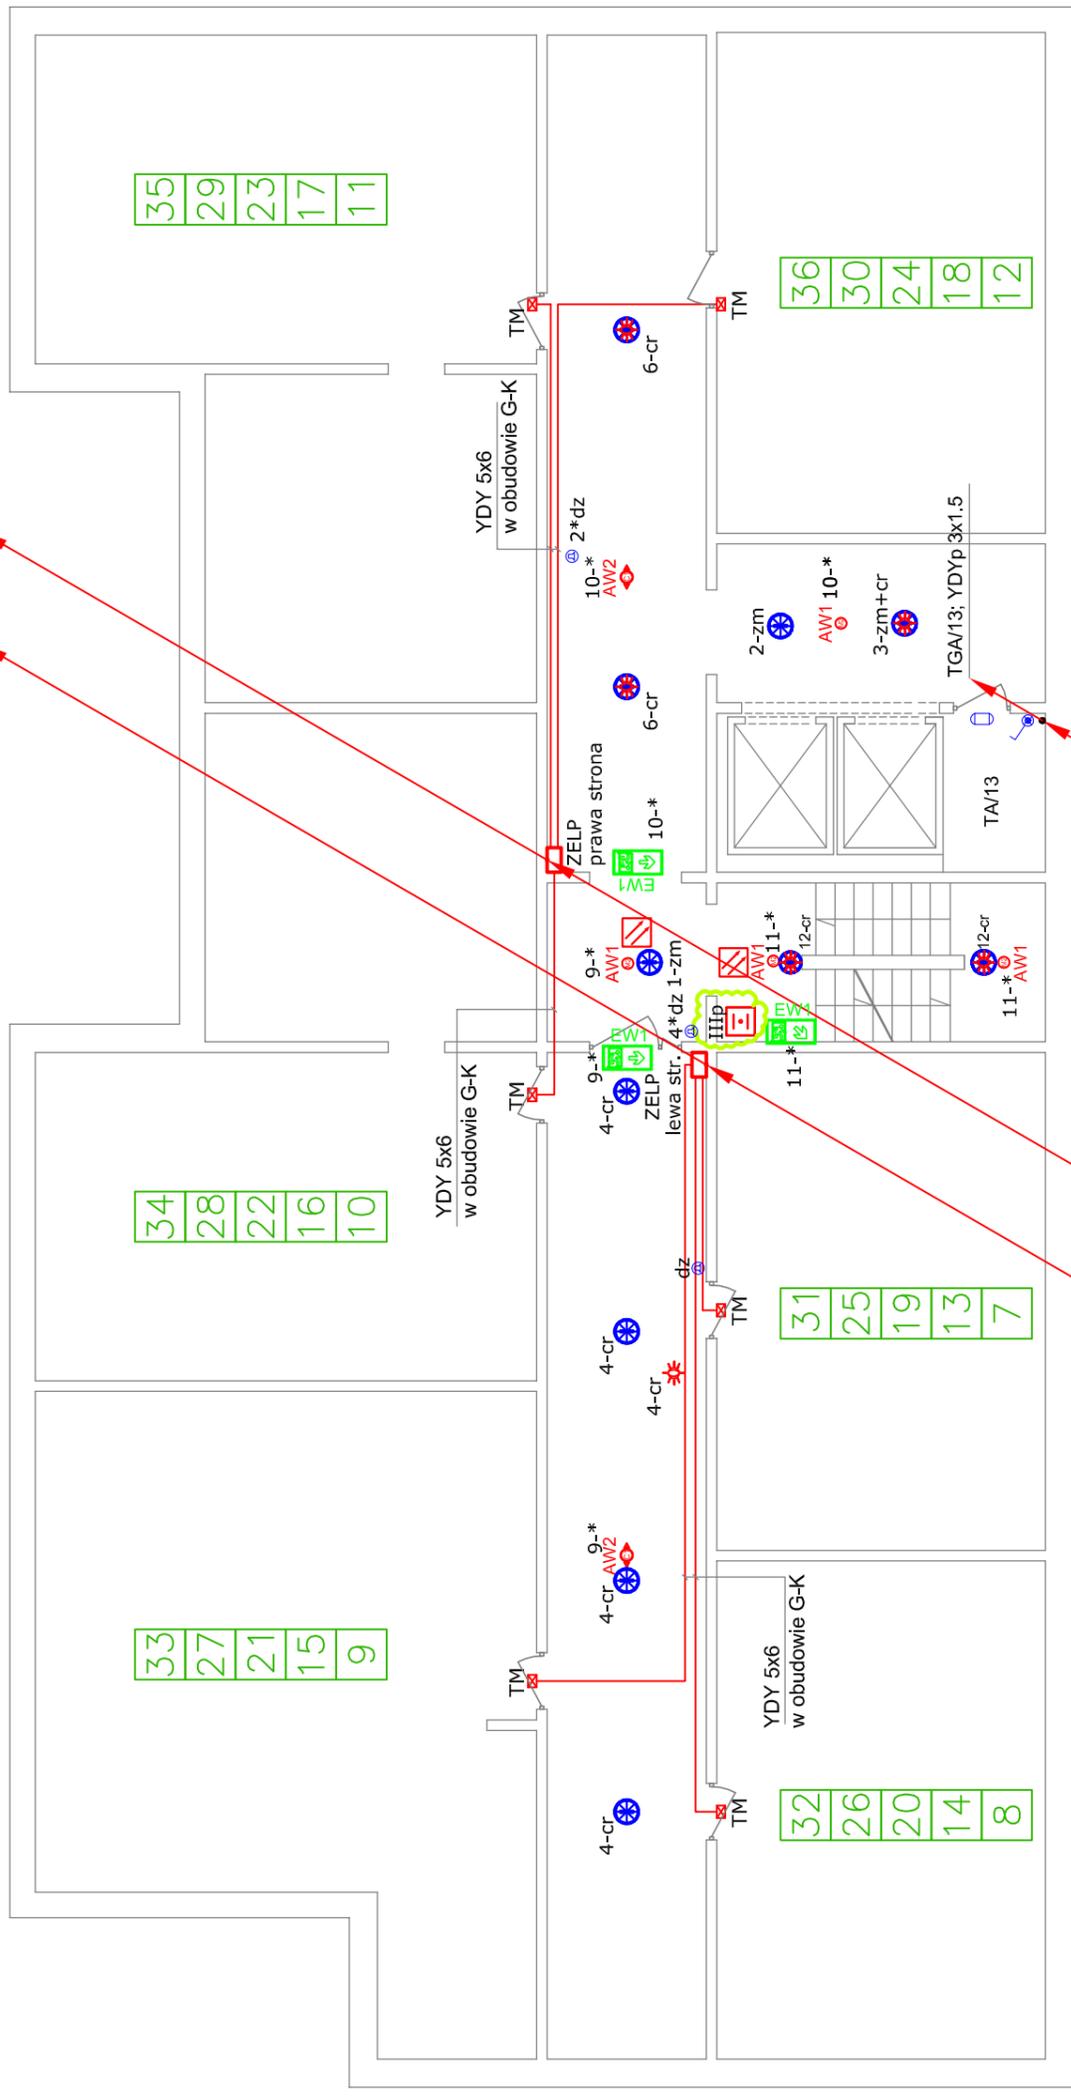

- TGA/16; YDYp 3x2.5 gn. wtyczkowe w ZELP-ie Xp prawa strona
- TGA/15; YDYp 3x2.5 gn. wtyczkowe w ZELP-ach prawa strona
- TGA/10; YDYp 3x1.5 oświetlenie awaryjne korytarzy (prawa str.)
- TGA/6-cr; YDYp 3x1.5 ośw. kor. przy mieszkaniach (prawa str.)
- TG/F4; 5xLgY35/RB50 do ZELP Vlp. + Xp. strona prawa
- TG/F3; 5xLgY50/RB63 do ZELP I + Vp. strona prawa

- TGA/14; YDYp 3x2.5 gn. wtyczkowe w ZELP-ach lewa strona
- TGA/12-cr; YDYp 3x1.5 oświetlenie klatki schodowej
- TGA/11-\*; YDYp 3x1.5 oświetlenie awaryjne klatki schodowej
- TGA/9-\*; YDYp 3x1.5 oświetlenie awaryjne korytarzy (lewa str.)
- TGA/5-cr; YDYp 3x1.5 ośw. kor. przy mieszkaniach (lewa str. Vlp+Xp)
- TGA/4-cr; YDYp 3x1.5 ośw. kor. przy mieszkaniach (lewa str. lp+Vp)
- TGA/3-zm+cr; YDYp 3x1.5 oświetlenie przy windzie nr 1
- TGA/2-zm; YDYp 3x1.5 oświetlenie nocne przy windzie nr 2
- TGA/1-zm; YDYp 3x1.5 oświetlenie nocne korytarzy przy kl. schodowej
- TG/F2; 5xLgY35/RB50 do ZELP Vlp. + Xp. strona lewa
- TG/F1; 5xLgY50/RB63 do ZELP lp + Vp. strona lewa

- TGA/16; YDYp 3x2.5 gn. wtyczkowe w ZELP-ie Xp prawa strona
- TGA/15; YDYp 3x2.5 gn. wtyczkowe w ZELP-ach prawa strona
- TGA/10; YDYp 3x1.5 oświetlenie awaryjne korytarzy (prawa str.)
- TGA/6-cr; YDYp 3x1.5 ośw. kor. przy mieszkaniach (prawa str.)
- TG/F4; 5xLgY35/RB50 do ZELP Vlp. + Xp. strona prawa
- TG/F3; 5xLgY50/RB63 do ZELP I + Vp. strona prawa

**UWAGI:**  
W miarę możliwości planując się wykorzystywać istniejące oprawy oświetleniowe oraz czujniki ruchu.

<b>INWESTOR:</b> SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA	
<b>PROJEKTANT:</b> "MATBUJ" MATEUSZ MADEJ 609 683 778; 1zm@wp.pl 693 842 014; madejmat@wp.pl	<b>TEMA:</b> BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY ul. DEMBEGO 17A 02-796 Warszawa <small>NAZWA RYSUNKU:</small> RZUT I-V PIĘTRO; INSTALACJE ADMINISTRACYJNE I WLZ
<small>PROJEKTANT:</small> mgr inż. Mateusz Madej MAZ/0584/PWBE/16	<small>Data:</small> 11.2017
<small>PROJEKTANT:</small> mgr inż. Zbigniew Madej UAN- 8386/39/87	<small>Skala:</small> 1:100
	<small>Nr rys.</small> <b>7</b>