
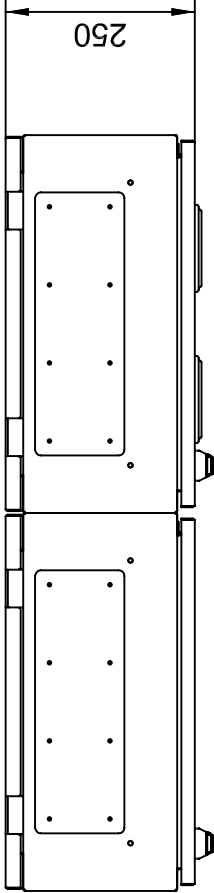
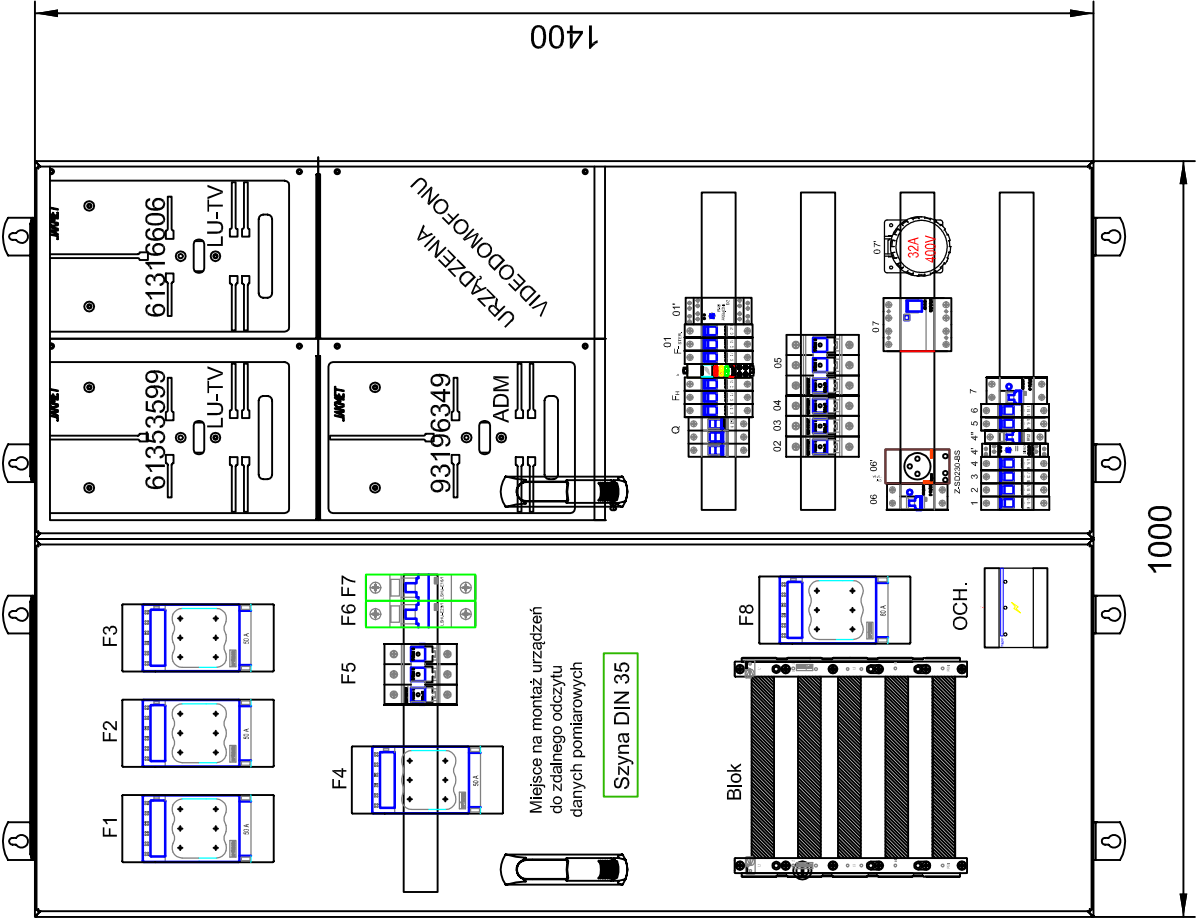


PWP - SZAFKA ATLANTIC-4 4000x3000x2000 IP66
zamontowana na zewnętrznej ścianie przy ZK
Q - WYŁĄCZNIK DPX3 250 EL 3P 160A
z wyzwalaczem wzrostowym DPX3, 200-227V
BL - Listwa rozgałęźna 1*LZ 95 mm²
Z - wkładka zamka z kluczem do drzwi typ 405

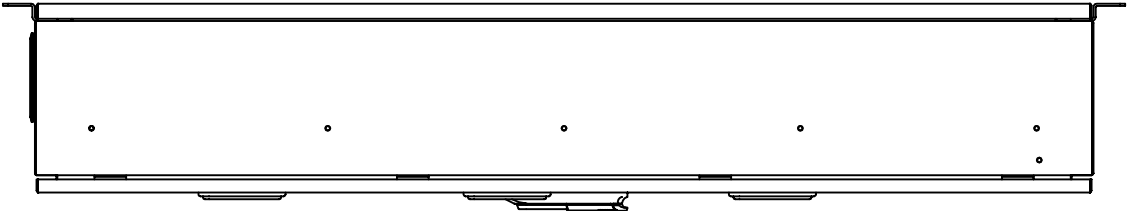

- WYKAZ URZĄDZEŃ TG:
- OBUDOWA NATYNKOWA IP 44 1400x500x250 - 2 szt. np. firmy Jakmet
 - BLOK ROZDZIELCZY 200A
 - ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY RBK 000 50A
 - ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY RBK 000 80A
 - ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 35A
 - WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SELEKTYWNY E25/1
 - WYŁĄCZNIK NADMIAROWY SELEKTYWNY E16/1
 - OCHRONNIKI PRZECIWPRIEPięCIOWE DEHNshield DSH TNS 255 typ 1+2

Ochrona przeciwporażeniowa
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci: TN-C (zasilanie)
i TN-S obwody odbiorcze

INWESTOR: SPOŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA	TEMAT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. DEMBEGO 24 02-796 WARSZAWA NAZWA RYSUNKU: WIDOK WG, TG, TGA	PROJEKTANT: ADNES S.C. ul. Filmowa 40 04-935 Warszawa	Projektant: mgr inż. Mateusz Madej MAZ/0584/PWBE/16	Data: 07.2017
				Skala: 1:10
				Nr rys. 2