

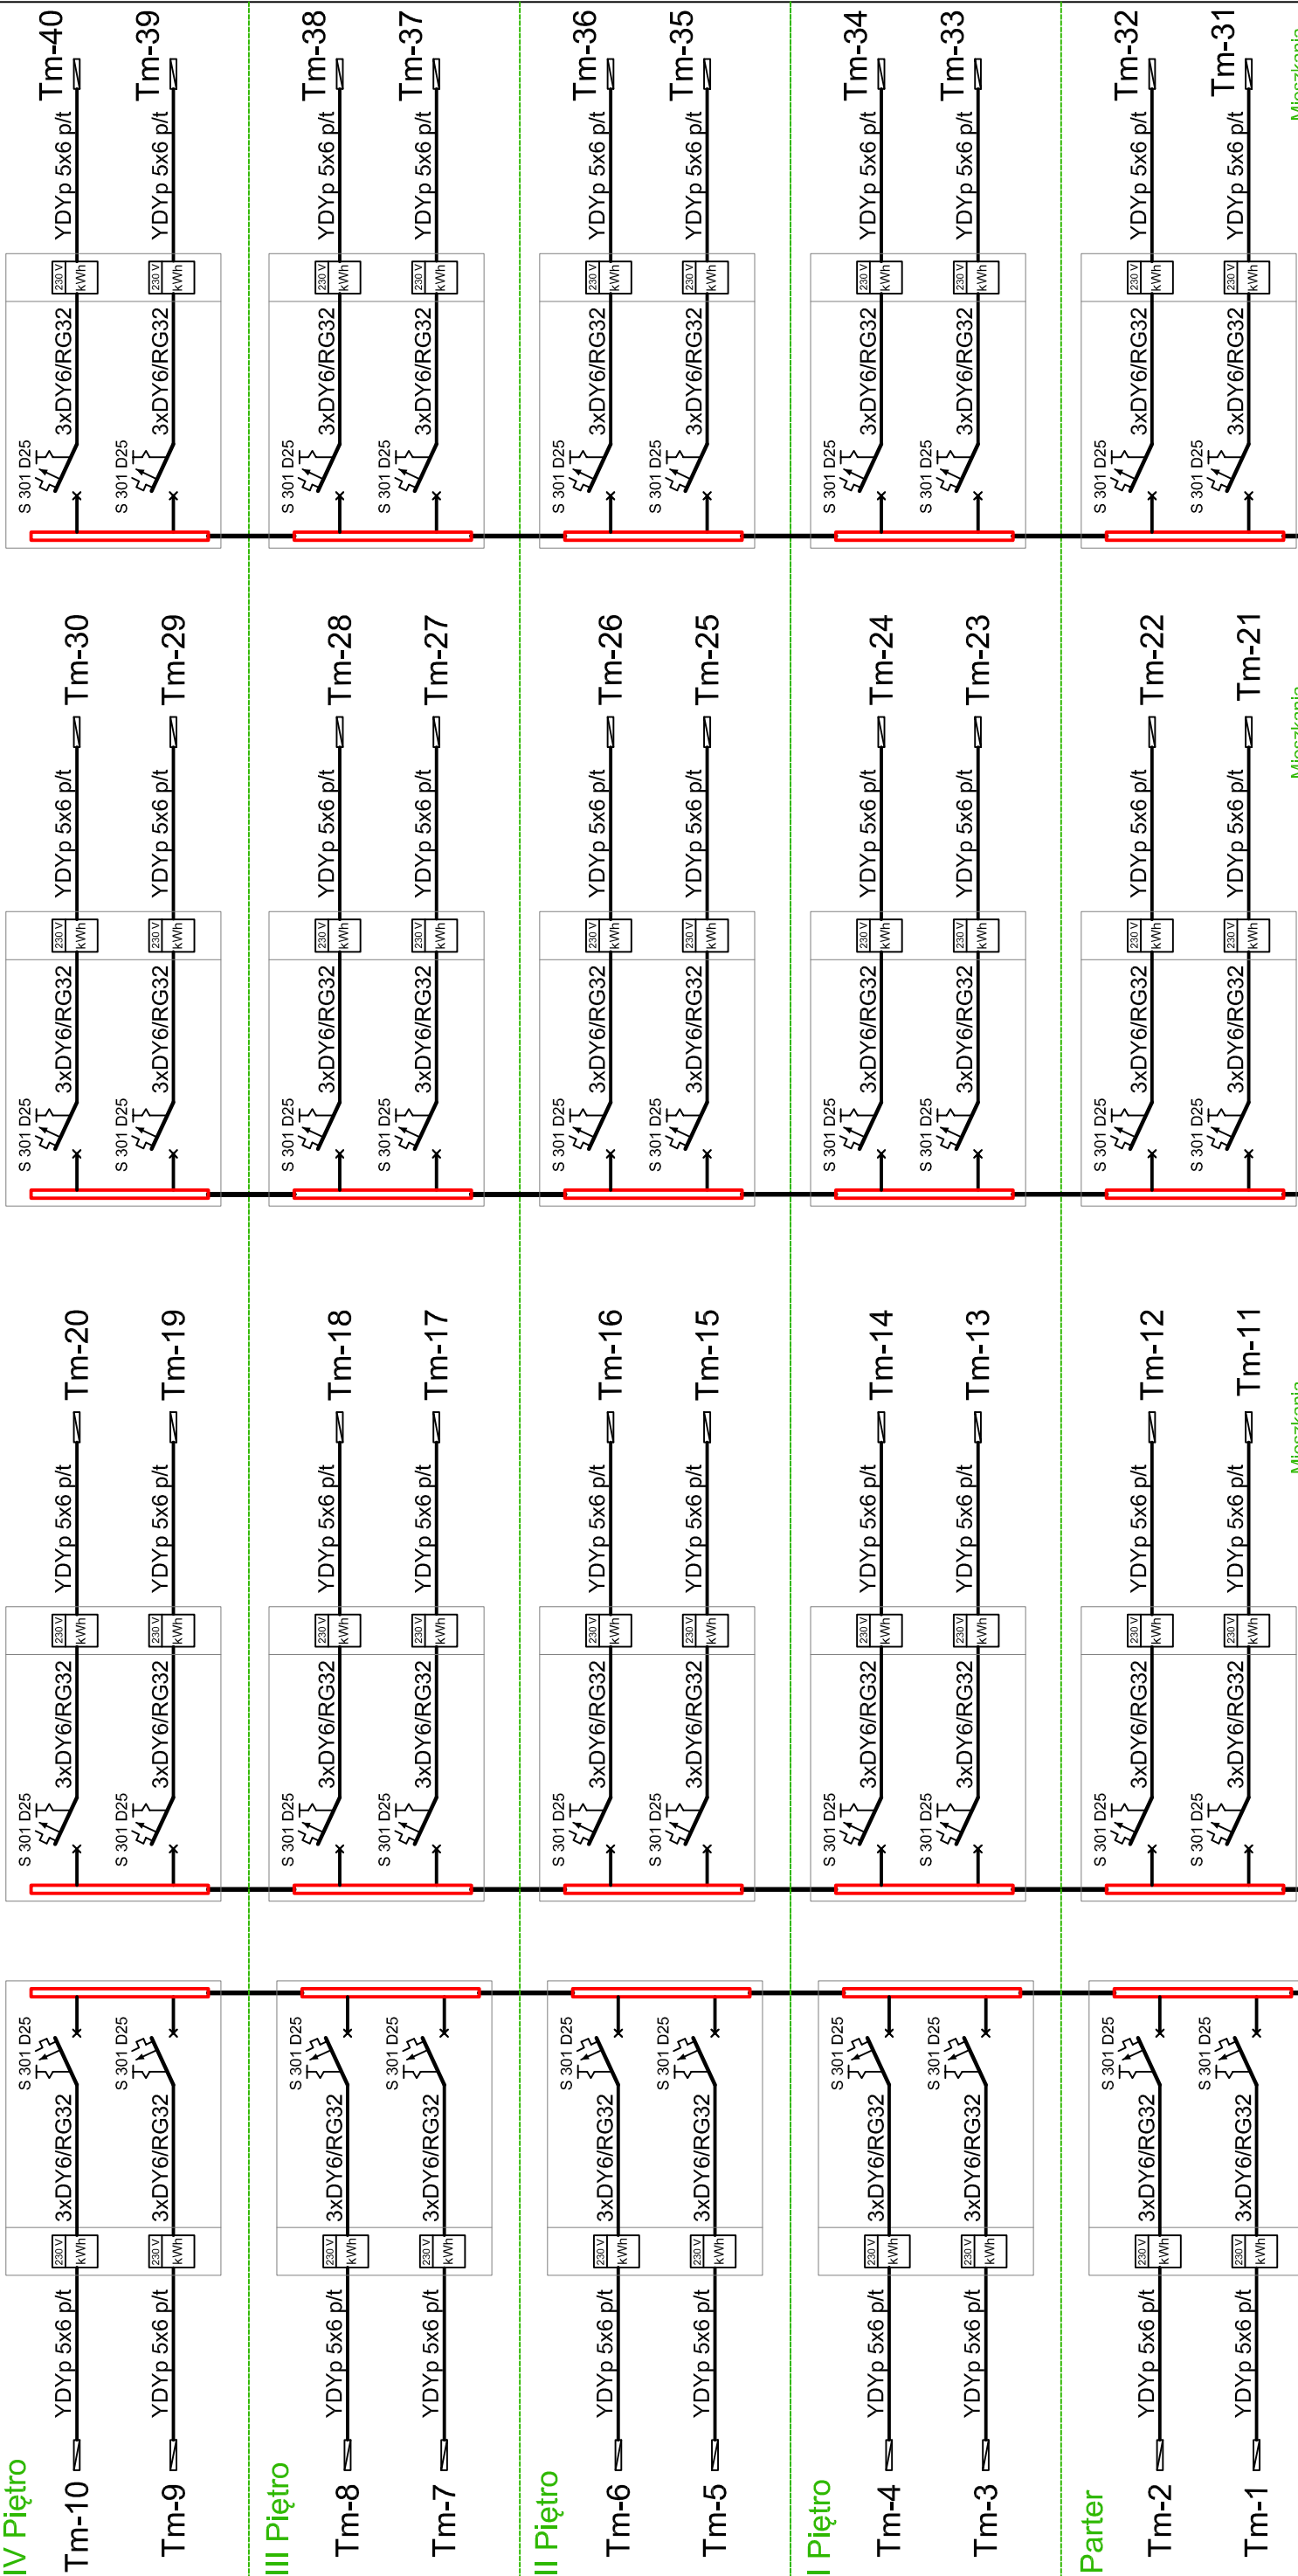
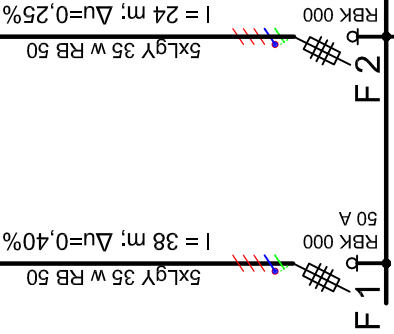


IV Piętro

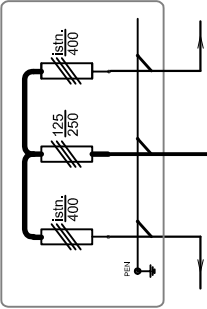


Moc umowna istniejących mieszkań 1-f: Pp = 5 kW
Od TL do TM ułożyć przewody YDYp 5x6 p/t,
dwie wolne żyły zaizolować i schować
pod pokrywą liczników



$P_B = 71 \text{ kW}$
 $I_B = 110 \text{ A}$

TG - kl. II

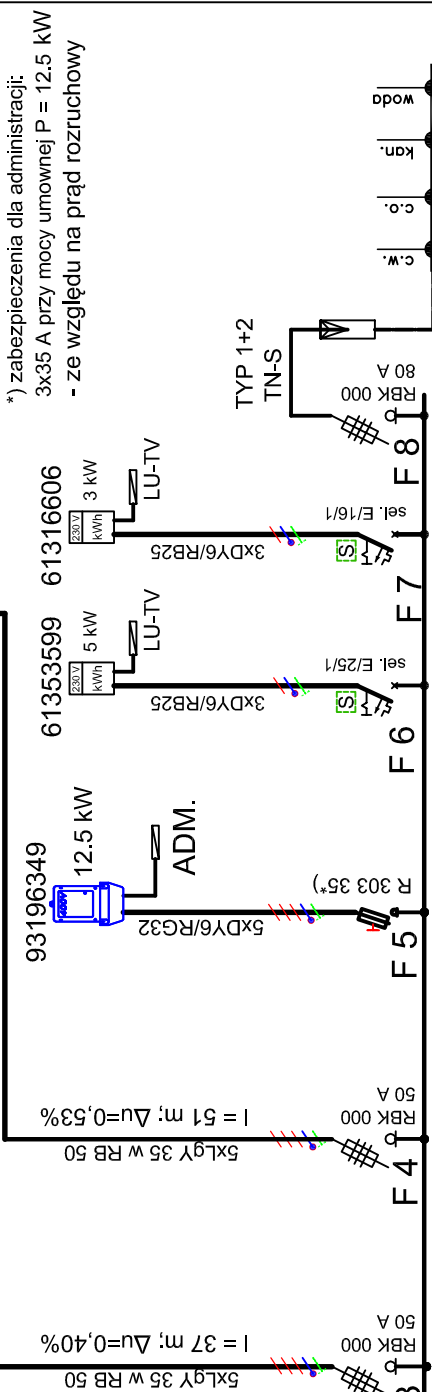

SWZ
w układzie TN-C-S

INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA. OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA	
PROJEKTANT: ADNES S.C.	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Nieska
ul. Filmowa 40	ul. Filmowa 40
04-935 Warszawa	04-935 Warszawa
SCHEMAT ZASILANIA	
1	