


400V 50 Hz  
63A TN-S

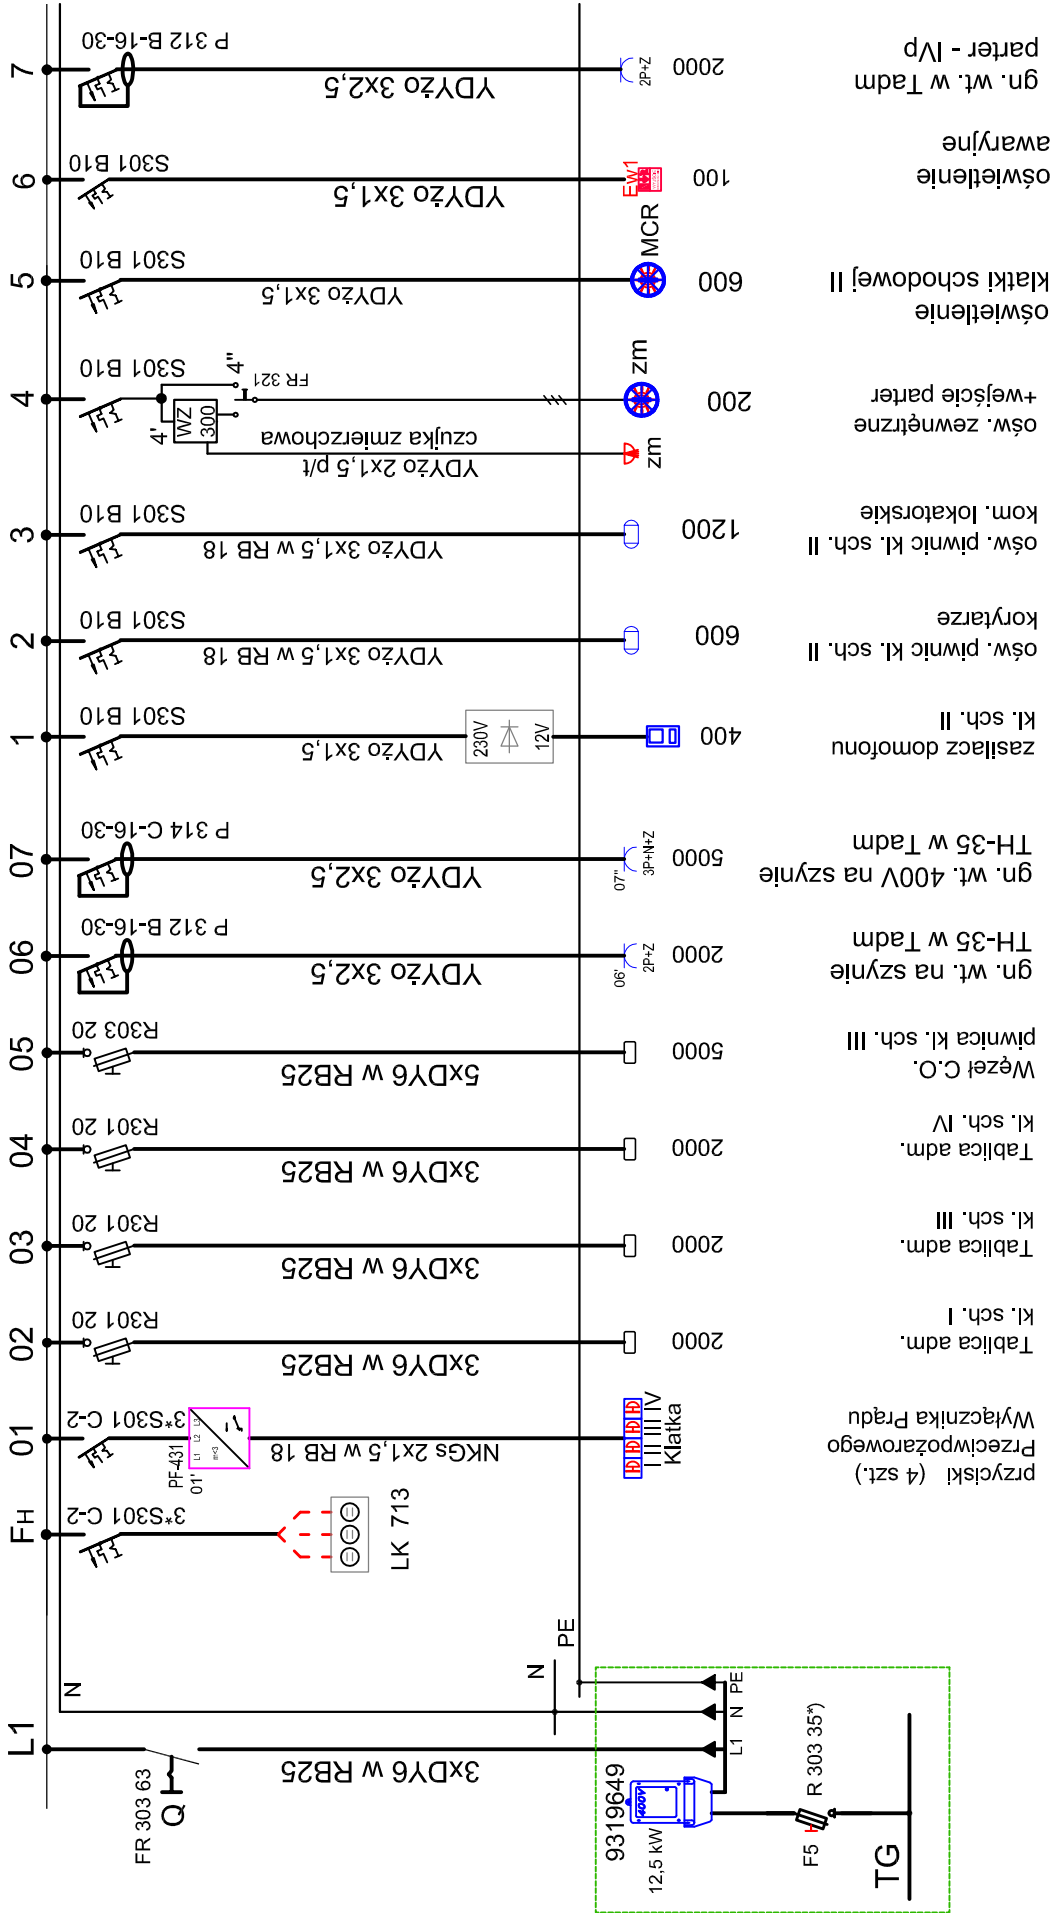

WYKAZ URZĄDZEŃ:

- TGA - TABLICA GŁÓWNA ADM. (KL. II w zestawie z TG)
- Q - ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 63
- Fh 01 - WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S 301 C-2
- 02+04 - ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 301 20A
- 05 - ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 20A
- 06, 7 - WYŁ. RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 B-16
- 07 - WYŁ. RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 314 C-16
- 06' - GNIAZDO WTYCZKOWE 230V NA SZYNĘ TH-35
- 07' - GNIAZDO WT. 400V TABLICOWE 3P+N+Z 32A
- 1+6 - WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY S 301 B-10
- 01' - PRZELĄCZNIK FAZ PF-431
- 4' - WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZ 300
- 4" - PRZELĄCZNIK FR 321

Ochrona przeciwporażeniowa
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci: TN-S

ADNES S.C. ul. Filmowa 40 04-935 Warszawa
---

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. DEMBEGO 24 02-796 WARSZAWA	SCHEMAT I WIDOK TABLICY TGA (kl. sch. II)
--	---

INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO BUDOWLANA OSIEDLE KABATY, UL. BRONIKOWSKIEGO 9, 02-796 WARSZAWA	PROJEKTANT: mgr inż. Mateusz Madej MAZ/0584/PWBE/16	DATA: 07.2017
TEMAT: ADNES S.C. ul. Filmowa 40 04-935 Warszawa	NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT I WIDOK TABLICY TGA (kl. sch. II)	SKALA: 1:5
		NR RYS. 4