

ZESTAWIENIE OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WINDY

Model/Typ :
 Producent:

Opis parametrów techniczno - jakościowych oferowanej windy osobowej

Lp.	Opis parametrów	Parametry proponowane przez Oferenta	Uwagi dodatkowe
1	Typ dźwigu spełniający: unijną dyrektywę dźwigową 95/16/WE krajową normę PN-EN 81-1 krajową normę PN-EN 81-70 unijną dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE krajową normę PN-EN 12015	Osobowy,	Inwestor nie wyraża zgody na montaż windy z elementów różnego pochodzenia i różnych producentów
2	Udźwig / ilość osób	Zgodnie z normą PN-EN 81.1 to jest:kg/ osób	
3	Wysokość podnoszenia		
4	Prędkość	Vn=...../s - łagodne starty i zatrzymania	
5	Ilość przystanków		
6	Ilość dojeżdż		
7	Napęd	Elektryczny bezreduktorowy / reduktorowy lub moc napędu kW	
	Szyb istniejący		
8	Wymiary szybu	Szerokość: mm, głębokość: mm	
9	Wysokość nadszybia	 mm	
10	Wysokość podszybia	 mm	
	Kabina (antywandal)		
11	Wymiary kabiny - dostosowane do istniejącego szybu	 mm x mm x mm Szerokość głębokość wysokość	
12	Kabina	Przelotowa	
13	Panel dyspozycji (antywandal)		
14	Gong	Na kabinie 2 - tonowy	
15	Informacja głosowa w kabinie - nie zalecana		
16	Interkom		
17	Telefoniczny system łączności w przypadku awarii dźwigu		
	Drzwi kabinowe		
18	Rodzaj drzwi, sposób otwierania		
19	Wykończenie drzwi		
20	Drzwi kabinowe		
21	Drzwi przystankowe		
22	Wymiary	mm	
23	Skrzydła i ościeżnice - materiał, wyposażenie		
24	Progi		

Lp.	Opis parametrów	Parametry proponowane przez Oferenta	Uwagi dodatkowe
	Drzwi sztywne		
25	Rodzaj drzwi		
26	Wykończenie drzwi - materiał, powlekanie		
27	Wymiar drzwi (w świetle)	 mm	
28	Szerokość	 (mm)	
29	Wysokość	 (mm)	
30	Skrzydła i ościeżnice - materiał, powlekanie	Blacha nierdzewna, blacha pełna (nie dopuszcza się technologii powlekania)	
	Wykończenie kabiny		
31	Ściana boczna prawa	Stal	
32	Ściana boczna lewa	Stal ...	
33	Ściana frontowa	Stal ...	
34	Ściana tylna	Stal ...	
35	Sufit antywandal	Stal ...	
36	Lustro(szkło bezpieczne niebarwione) wymiary	 na ścianie	
37	Położenie lustra, obsadzenie		
38	Poręcz pod lustrem - rodzaj, materiał		
39	Położenie poręczy dodatkowej		
40	Wentylator, rodzaj, sterowanie, miejsce montażu		
41	Oświetlenie energooszczędne, typu led		
42	Oświetlenie awaryjne	min. 2 godz. - TAK/NIE, dodatkowo	
43	Podłoga		
44	Odbojnice ochronne po 2 szt. na wszystkich ścianach kabiny, materiał		
45	Zabezpieczenie otworu wejściowego z drzwiami przystankowymi przed uderzeniem	Na 2 narożach wejścia każdego przystanku zamontować kątowniki ochronne ,nierdzewne o wym.100 x 100 x 2000 mm	
46	Zabezpieczenie wejścia do kabiny	Kurtyna świetlna zamontowana na	
47	Przyciski w kasetach, rodzaj, typ, kształt		
48	Wyświetlacz cyfrowy	TAK / NIE, usytuowany, o wysokości cyfr mm	
	Sterowanie		
49	Mikroprocesorowe		
50	Zabezpieczenie przed przeciążeniem i spalaniem silnika		
51	Zbiorniczność góra - dół		
52	Awaryjny zjazd na przystanek ewakuacyjny w przypadku braku napięcia z własnego źródła zasilania, które zapewnia Dostawca dźwigu		
53	Pamięć ostatnich usterek dźwigu		
54	Funkcjonowanie dźwigu w		

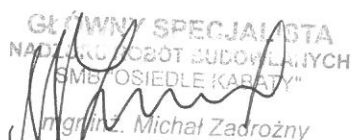
Lp.	Opis parametrów	Parametry proponowane przez Oferenta	Uwagi dodatkowe
	przypadku pożaru		
55	Sterowanie dźwigu nie może być wyposażone w kod dostępu. Rozdzielnia technologiczna winna być wyposażona w moduł systemu łączności głosowej wielodrogowej	Typ Połączenie z	
	Kaseta wezwań na przystankach (antywandal)		
56	Wyświetlacz cyfrowy na każdym przystanku (piętrowskazywacze)		
57	Strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku		
58	Przyciski ze stali nierdzewnej		
59	Sygnalizacja dojazdu na każdym przystanku		
	Pomieszczenie maszynowni		
60	Usytuowanie i wyposażenie	Maszynownia w gabarycie szybu	
	Inne		
61	Protokółarne przekazanie zdemontowanego dźwigu wraz z wyposażeniem oraz przetransportowanie i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora		
62	Gwarancja minimum 48 miesięcy na przedmiot zamówienia licząc od daty wprowadzenia dźwigu do ruchu		
63	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie ewentualnych usterek nie może przekraczać 2 godzin		
64	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 2 dni robocze		
65	Każda naprawa trwająca dłużej niż 12 godzin, powoduje przedłużenie gwarancji o czas przestoju, pod warunkiem całkowitego wyłączenia urządzenia z eksploatacji.		
66	Bezpłatne szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę / Dostawcę dźwigu.		
67	Zapewnienie przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta)		
68	Bieżąca konserwacja będzie prowadzona przez Wykonawcę		
69	Wykonawca / Dostawca dźwigu zapewni części zamienne przez okres 10 lat licząc od daty odbioru urządzenia przez UDT	TAK/NIE	

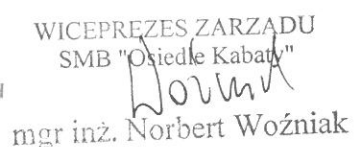
Lp.	Opis parametrów	Parametry proponowane przez Oferenta	Uwagi dodatkowe
70	Wymiana przewodnic kabiny do wykonania	TAK/NIE	
71	Wymiana przewodnic przeciwwagi do wykonania	TAK/NIE	
72	Linia zasilająca –nowa prowadzona przewodem, z zabezpieczeniem w rozdzielni głównej bezpiecznikiem trójfazowymA, który w wypadku zaniku zasilania podstawowego nie spowoduje uruchomienia zasilania napędu windy ze źródła awaryjnego. Wymagane załączenie zasilania windy, po przywróceniu zasilania podstawowego nie spowodowanego wyłączeniem wyłącznika		
73	Lokalizacja rozdzielni sterowniczej będącej w komplecie dostawy technologicznej dźwigu w pomieszczeniu maszynowni		
74	Koszt wymiany falownika		
75			
76			

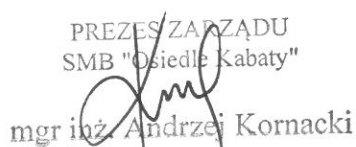
Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i prac ze strony Zamawiającego.

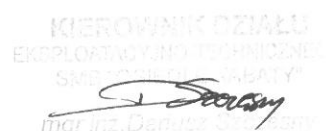
.....
miejscowość i data

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej

GLÓWNY SPECJALISTA
NADZÓR nad robotami budowlanymi
SMB "OSIEDLE KABATY"

mgr inż. Michał Zadrozny

WICEPREZES ZARZĄDU
SMB "Osiedle Kabaty"

mgr inż. Norbert Woźniak

PREZES ZARZĄDU
SMB "Osiedle Kabaty"

mgr inż. Andrzej Kornacki

KIEROWNIK DZIAŁU
EKSPLOATACJI I TECHNICZNEJ
SMB "OSIEDLE KABATY"

mgr inż. Dariusz Słomkowski

.....
(pieczęć Oferenta)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT O WARTOŚCIACH ZBLIŻONYCH DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu i na rzecz oferenta

Nazwa


Adres


Numer telefonu Numer fax


przedstawiam następujące informacje dotyczące zrealizowanych przez firmę robót budowlanych o podobnym zakresie i wartości:

Opis (rodzaj) zrealizowanych robót	Wartość Brutto	Data wykonania	Miejsce wykonania	Wartość zamówienia

.....
pieczętka imienna i podpis osoby upoważnionej

GLÓWNY SPECJALISTA
NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SMB "OSIEDLE KABATY"

mgr inż. Michał Zadrożny

WICEPREZES ZARZĄDU
SMB "Osiedle Kabaty"

mgr inż. Norbert Woźniak

PREZES ZARZĄDU
SMB "Osiedle Kabaty"

mgr inż. Andrzej Kornacki

KIEROWNIK DZIAŁU
EKSPLOATACyjNO TECHNICZNEJ
SMB "OSIEDLE KABATY"

mgr inż. Dariusz Sadowski